


**AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (100-48⁰C)
PARAMETRŲ GRAFIKAS**

2016/2017 m.

(taikomas Jonavos miestui ir Ruklos gyvenvietei)

Lauko temperatūra	Tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra	Grįžtamo šilumnešio temperatūra katilinėje	Gražinamo šilumnešio temperatūra pas vartotoją
10	70	34	36
9	70	34	36
8	70	34	36
7	70	34	36
6	70	34	36
5	70	34	36
4	70	34	36
3	70	34	36
2	70	34	36
1	70	34	36
0	70	35	37
-1	72	36	38
-2	74	37	39
-3	76	38	40
-4	78	39	41
-5	80	39	42
-6	82	40	43
-7	84	41	44
-8	86	42	45
-9	87	43	46
-10	88	44	46
-11	89	44	47
-12	90	45	48
-13	91	45	48
-14	92	45	49
-15	93	45	49
-16	94	45,7	49,7
-17	95	46	50
-18	96	46	51
-19	97	47	51
-20	98	47,2	51,9
-21	99	48	52
-22	100	48	53

Pastaba: Kadangi gyvenamieji namai yra skirtingu atstumu nuo katilinės, tiekiamo iš katilinės šilumnešio temperatūra šilumos punktuose bus 2-5 laipsniais žemesnė.

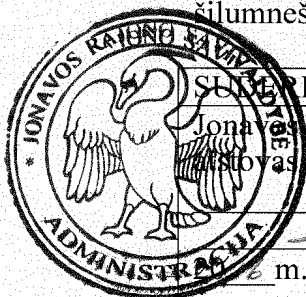

SUDERINTA
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius
Valdas Majauskas
2016 m. 09 mėn. 15 d.

SUDERINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos atstovas
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
2016 m. 09 mėn. 20 d.

SUDERINTA
AB „Jonavos šilumos tinklai“
direktoriaus pavaduotojas
gamybai-technikai
Antanas Skarbalius
2016 m. 09 mėn. 15 d.

**AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO (70-48⁰)
PARAMETRŲ GRAFIKAS
2016/2017 m.**

(taikomas Jonavos rajono Kuigalių gyvenvietai)

Lauko temperatūra	Temperatūra Iš katilinės	Grįžtama t-ra pas vartotoją	Grįžtama temperatūra katilinėje
10	40	36	34
9	41	36	34
8	42	36	34
7	43	36	34
6	44	36	34
5	45	36	34
4	46	36	34
3	47	36	34
2	48	36	34
1	49	36	34
0	50	37	35
-1	51	38	36
-2	52	39	37
-3	53	40	38
-4	54	41	39
-5	55	42	39
-6	56	43	40
-7	57	44	41
-8	58	45	42
-9	59	46	43
-10	60	46	44
-11	61	47	44
-12	62	48	45
-13	63	48	45
-14	64	49	45
-15	65	49	45
-16	66	49,7	45,7
-17	67	50	46
-18	68	51	46
-19	69	51	47
-20	70	51,9	47,2
-21	70	52	48
-22	70	53	48

<p>SUDERINTA</p> <p>Jonavos rajono Žemiu seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius</p> <p>20 16 m. 09 mėn. 16 d.</p>	<p>SUDERINTA</p> <p>Valstybinės energetikos inspekcijos atstovas Kauno teritorinio skyriaus Skyriaus vedėjas</p> <p>20 16 m. 09 mėn. 20 d.</p>	<p>SUDERINTA</p> <p>AB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai Antanas Skarbalius</p> <p>20 16 m. 09 mėn. 13 d.</p>
---	--	---

tempergraf